



АНКЕТА

визначення доступності будівель і приміщень закладів освіти з урахуванням потреб

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) в умовах реформування освітньої галузі із запровадженням інклюзивного навчання, організації опорних закладів та їхніх філій, які функціонують з 01.09.2016, в умовах децентралізації і створення системи управління освітою об'єднаних територіальних громад

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 02.08.2017р.

Сфера управління: ОСВІТА

Назва об'єкту, де розташовується виборча дільниця: Полтавський

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 80 « Червона гвоздика»

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров'я; органи влади; інше

балансоутримувач- Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 80 « Червона гвоздика», власник- управління освіти

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: М. Полтава, провулок Хорольський, б.7

Телефон: (0532) 66-09-89

Електронна адреса: PDNZ.80@gmail.com

ПБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: завідувач Панченко Лариса Олексіївна

Телефон: (0532) 66-09-89

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит: _____

Комісія призначена наказом від 12.09.2017 № 01-07/45

Телефон: (0532) 66-09-89

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності: регіональний представник Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Твердохліб Ірина Василівна, моб. тел. 099 675 15 33

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є (підкреслити):

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- Місця для паркування авто осіб з інвалідністю відсутні;
- Вибійни у покритті доріжок та тротуарів потрібно заасфальтувати для безпечної мобільності інвалідів-спинальників;

II. Будівля є (підкреслити):

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- сходи головного входу не мають двосторонніх і розділових перил;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні;
- сходи не оснащені нормативним пандусом на підступах – необхідно забезпечити пологий заїзд з території подвір'я до пандусу;

III. Приміщення є (підкреслити):

доступне	<u>доступне частково</u>	недоступне
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- вхідні двері внутрішніх приміщень одинарні шириною 80 см, мають пороги – 3,0 см;
- необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- пристосовані туалети (або універсальна кабіна) - відсутні;
- вузьке приміщення тамбура для переходу в коридор;
- шляхи руху всередині будівлі вузькі

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія: необхідно визначитися з організацією паркування авто людей з інвалідністю; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття.

II. Будівля:

1. Вхідна група:

- сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;
- ребра сходи потрібно доповнити контрастним маркуванням;
- позначити вхід до будівлі;

2. Пандус: потрібно встановити;

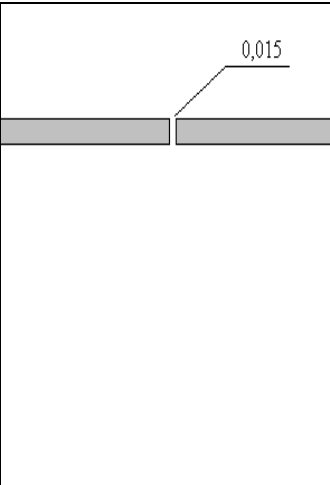
3. Вестибюль: вимог та пропозицій не має;


4. Санвузли: відсутня можливість встановлення універсальної кабіни пристосованого туалету;



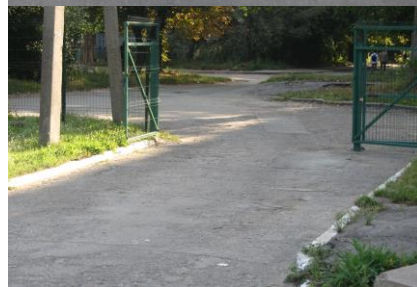
5. Шляхи руху всередині будівлі: контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів і входів до музичної зали, медичного блоку, пральні, харчоблоку.

III. Приміщення виборчої дільниці: виборчої дільниці немає.

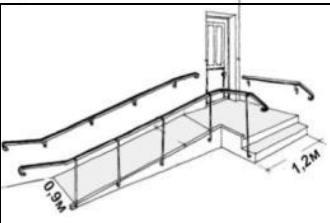
Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці

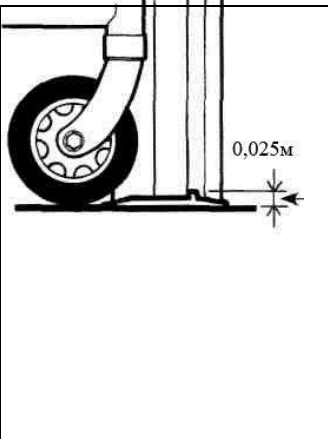


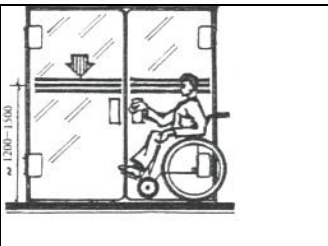
	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно	
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м. <i>Примітки: довкола закладу асфальтобетонне покриття, місцями потріскане та зруйноване</i>						+	+	

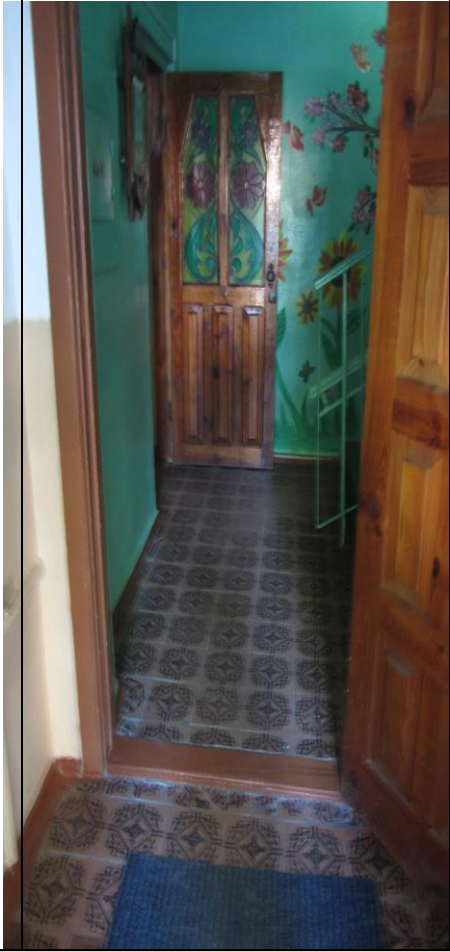
<p>2. Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м). <i>Примітки: з'їзд з тротуарів на проїзну частину пологий, але частково з вибоїнами</i></p>			+			+	
			+		+		
			-	-	-	-	-
			+		+		





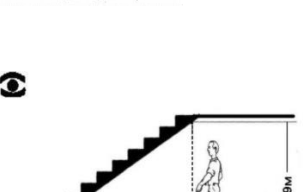

<p>4.</p> <p>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p>4.1. Ширина хвіртки min 90 см</p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо</p> <p><i>Примітки: територія огорожена забором, в`їзд на територію через господарські ворота вільний ; перепад висот та поріг на вході у хвіртку</i></p>				+				+	
			+		+				
					+		+		
					--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--

	<i>інвалідністю не відведені, знаки або позначення – відсутні; автостоянка відсутня. паркування відбувається за територією закладу перед центральним входом</i>							
II.	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі.							
				+		+		
					+		+	
				+		+		
					+		+	
				+		+		
				-	-	-	-	-

7.	Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12 7.1. Наявний пандус. 7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам. <i>Примітки: пандус відсутній</i>		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
8. Вхідна група, Тамбур								
				+	+			
			-	-	-	-	-	

<p>8.3. Пороги в дверях не превышают 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p><i>Примітки: на вході пороги висотою до 2,5 см;</i></p>			+		+		
<p>8.4.Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перешкодою для проходжних, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: на дверях доводчик</i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 			+		+	
<p>8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.</p> <p><i>Примітки: вхід-вихід контрастним орієнтиром не позначений</i></p>				+		+	
<p>9. Вестибюль</p>							

<p>9.1. У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці) <i>Примітки:</i> вестибюля в приміщенні ДНЗ не має, вхід із тамбура переходить в вузький коридор</p>		-	-	-	-	-
<p>9.2. Наявне контрастне маркування ребер сходинок. <i>Примітки:</i> сходи контрастного маркування не мають</p>		-	+	-	-	+
<p>9.3. На сходах встановлені перила. <i>Примітки:</i> перилами забезпечені виключно східці до груп на другий поверх</p>		-	-	-	-	-
<p>9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. <i>Примітки:</i> перила на сходах односторонні, вимоги осіб з інвалідністю не враховані</p>		-	+	-	-	+
<p>9.5. Сходи дубльовані пандусом. <i>Примітки:</i> пандус відсутній</p>		-	-	-	-	-
<p>9.6. Пандус обладнаний перилами. <i>Примітки:</i> сходи не дубльовані пандусом</p>		-	-	-	-	-
<p>10. Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу діляницю.</p>						

<p>10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1 м.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>		<p><i>Виборча ділянка відсутня</i></p>	-	-	-	-	-
<p>10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше тах 0.7 м.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-
<p>10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0.1 м.</p> <p><i>Примітки: таких перешкод немає</i></p>			-	-	-	-	-
<p>10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше мін 1,8 м.</p> <p><i>Примітки: _: ширина коридору складає 1.0 м</i></p>			-	-	-	-	-
<p>10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше мін 1,9 м.</p> <p><i>Примітки: підмаршовий простір та нависаючі елементи відсутні</i></p>			-	-	-	-	-
<p>10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше мін 1,9 м, огорожені.</p> <p><i>Примітки: підмаршовий простір та нависаючі елементи відсутні</i></p>			-	-	-	-	-
<p>11. Санітарно-гігієнічні приміщення</p>							

<p>Наявність доступного для МГН туалету:</p> <p>10.1. Наявна універсальна кабіна. Пояснення: Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки: універсальною кабіною будівля не забезпечена</p>				+			+
<p>10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. Пояснення: Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями. Примітки: пристосованим туалетом будівля не забезпечена</p>				+			+
<p>III Виборча діляниця</p>							
<p>11. Виборча діляниця розташована на поверсі: (необхідно вказати фактичний номер поверху у промаркованому віконечку)</p>	Виборча діляниця відсутня						
<p>Поверховість будівлі та інформація про доступність поверхів відмінних від першого: 12.1. чи є в будівлі ліфт?</p>			-	-	-	-	-

	12.2. чи є в будівлі підйомна платформа?			-	-	-	-	-
	12.3. чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб в кріслах колісних? Примітки :			-	-	-	-	-
13.	Кількість організацій, відомств, підприємств, що розташовані в будівлі, доступність до яких для громадян є вільною: (зазначте фактичну кількість виборчих дільниць у промаркованому віконечку)			-	-	-	-	-
	Вхідні двері в приміщення. 14.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна min 85 см?			-	-	-	-	-
	14.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей min 80 см? Примітки:			-	-	-	-	-
	14.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні) Примітки:			-	-	-	-	-
	14.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні. Примітки:			-	-	-	-	-

15. Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована виборча дільниця?		-	-	-	-	-
16. Інша інформація: Терміни пристосування об'єкту : _____ Орієнтовна вартість виконаних робіт _____ Витрати бюджету _____ Інше: _____ _____ _____		-	-	-	-	-